

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества регулятора требованиям технических условий ТУ 3428-723-68134775-2011 при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2 года с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации (п.п. 4–6 настоящей инструкции).

8. Сведения о рекламациях

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока покупатель должен незамедлительно направить рекламацию изготовителю.

9. Свидетельство о приемке

Регулятор температуры электронный РТ-300, диапазон регулирования от ____ °С до ____ °С, напряжение питания ____ В ____ Гц, прошел заводские испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____ 20__ г.

Штамп ОТК


Подпись _____

Дата продажи ____ 20__ г.

Штамп магазина

ООО «Специальные Инженерные Системы»

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ РТ-300

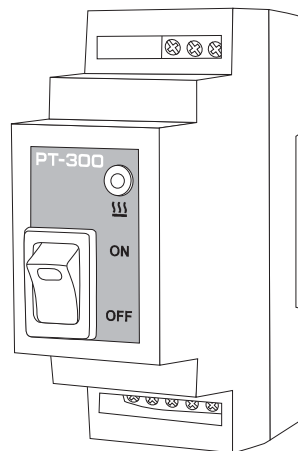

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Специальные Инженерные Системы»
РОССИЯ 141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел/факс: (495) 728-80-80; E-mail: mcs@sst.ru; Интернет: www.ses-pro.ru

Сертификат соответствия
РОСС RU.ME67.B07741



1. Назначение

Регулятор температуры электронный РТ-300 (далее по тексту регулятор) предназначен для поддержания температуры обогреваемого объекта в заданных фиксированных пределах, устанавливаемых при изготовлении прибора.

Регулятор используется совместно с системами электрообогрева трубопроводов, а также с антиобледенительными системами и другими системами электрообогрева.

Точность поддержания температуры $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ в диапазоне от $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ в диапазоне от $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$.

2. Технические данные

Диапазон регулирования температуры (устанавливается при изготовлении и в дальнейшем не может быть изменен)	вар. 1: $+2\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +5\text{ }^{\circ}\text{C}$ вар. 2: $+40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +45\text{ }^{\circ}\text{C}$ вар. 3: $+60\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ по заказу: любой от $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$
Максимальный ток нагрузки	8 А
Температура окружающей среды	от $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$
Относительная влажность воздуха при температуре среды $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$	не более 80%
Напряжение питания	220 В $\begin{smallmatrix} +10\% \\ -15\% \end{smallmatrix}$ 50 Гц
Масса	100 г
Потребляемая мощность	не более 1,5 ВА
Тип крепления в шкаф	DIN-рейка, 2 модуля
Габариты	33×89×66 мм
Датчик температуры*	TST04
Длина установочного провода* датчика	3,5 м
Максимальное удаление датчика	100 м
Степень защиты	IP20

* В комплект поставки не входит. Приобретается отдельно.


3. Комплект поставки

Регулятор температуры электронный РТ-300	
(РТ-300 ПФ в комплектации без фирменной упаковки)	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. Схема подключения

Датчик температуры подключается к клеммам **1, 2 и 3**, с соблюдением маркировки проводников, согласно приведенной схеме.

Напряжение питания подается на клеммы **4 и 5** регулятора, причем **фаза** (определяемая индикатором) – на клемму **5**, а **нуль** – на клемму **4**.

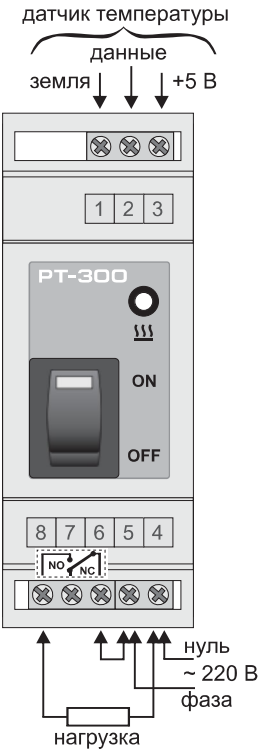

Нагрузка подключается к клеммам **4 и 8**. Между клеммами 5 и 6 ставится перемычка. (Клеммы 8 и 6 – выводы нормально разомкнутых контактов реле регулятора, 7 и 6 – нормально замкнутых).

5. Установка и эксплуатация

Регулятор предназначен для монтажа на DIN-рейку в шкафах и на панелях управления.

Монтаж и подключение прибора должны производиться при температуре не ниже $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$. После транспортировки при температуре ниже $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ прибор перед включением должен быть выдержан при комнатной температуре не менее 3 часов.

Если рабочий ток управляемой регулятором нагрузки превышает 8 А, она должна быть подключена через промежуточное реле соответствующей коммутирующей способности.

6. Меры безопасности

Подключение регулятора должно производиться квалифицированным электриком.

Все работы по монтажу и подключению регулятора следует проводить при отключенном питании.